

OPIS TECHNICZNY WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

I. Nazwa zadania:

**Roboty budowlane ODDZIAŁU ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr J. Biziela w Bydgoszczy.**

II. Zakres robót budowlanych wykończeniowych.

II. 1 Pomieszczenia OIOM:

1. Punkt pielęgniarski. Pomieszczenie nr 108.

Rozebranie ścianki działowej.

Wymiana istniejącego podwieszonego sufitu blaszanego na sufit podwieszony rastrowy z paneli blaszanych. Wymiana posadzki terakota na posadzkę bezspoinową PCV. Wymiana opraw w suficie podwieszanym. Wymiana opraw ściennych. R-ty stolarskie drzwi.

2. Boksy IN – pomieszczenia nr 109, 109^A, 110, 111, 112, 113.

Wymiana istniejących opraw oświetleniowych sufitowych. Lakierowanie sufitów. Wymiana posadzki terakota na posadzkę bezspoinową PCV antystatyczną. Lakierowanie przegród aluminiowych. Montaż rolety zewnętrznej.

3. Brudownik +WC. Pomieszczenia nr 114 i 114^A. Sanitariat + przedsionek. Pomieszczenia nr 106^B i 106^A.

Wymiana glazury. Wymiana posadzki. Wymiana drzwi. Wymiana podtynkowej instalacji elektrycznej, wymiana osprzętu instalacyjnego typowego dla sanitariatów. Wymiana instalacji wod-kan w zakresie podejść i i włączenia do pionów. Wymiana armatury i osprzętu.

4. Śluza +Dyżurka pielęgniarek. Pomieszczenia 115 i 108^A.

Wymiana istniejącego podwieszonego sufitu blaszanego na sufit podwieszony rastrowy z paneli blaszanych. Wymiana posadzki terakota na posadzkę bezspoinową PCV. Wymiana opraw w suficie podwieszanym. Wymiana opraw ściennych. R-ty stolarskie drzwi.

II. 2 Pomieszczenia administracyjne OIOM:

5. Sekretariat. Pomieszczenie nr 164.

Rozebranie okładziny ściennej glazura. Gładzie. Malowanie ścian farbą lateksową i sufitu farbą emulsyjną.

Wymiana posadzki terakota na posadzkę bezspoinową PCV. Wymiana opraw natynkowych. Wymiana osprzętu elektrycznego. R-ty stolarskie drzwi.

6. Gabinet Oddziałowej.

Wymiana posadzki z wykładziny rulonowej PCV na posadzkę bezspoinową PCV.

Gładzie. Malowanie ścian farbą lateksową i sufitu farbą emulsyjną.

Wymiana opraw natynkowych. Wymiana osprzętu elektrycznego. R-ty stolarskie drzwi.

III. Opis technologii i standardu robót.

1. Roboty przygotowawcze.

Usunięcie istniejącej okładziny z płytek glazura, wyrównanie powierzchni na której przyklejone były płytki glazura.

Rozebranie istniejącego sufitu podwieszonego. Rozebranie posadzek terakota.

Wyniesienie poza budynek materiałów z rozbiórki i wywóz na wysypisko śmieci.

2. Roboty murarskie.

Wymiana ościeżnic drewnianych na ościeżnice stalowe lub drewniane systemowe.

3. Roboty tynkarskie i okładzinowe.

Gruntowanie wzmacniające podłoża pod płytki glazura.

Ułożenie nowej okładziny na klej, wykończenie listwami narożnikowymi.

Okładzina ścian – gres polerowany + dekoracyjne elementy szklane na całym obwodzie pomieszczenia. Płytki 30x30cm. Jeden producent i jedna seria razem z płytkami podłogowymi. Producent który posiada w ofercie dekoracyjne elementy szklane szerokości 6cm.

4. Stolarka drzwiowa.

Drzwi drewniane, płytowe, fabrycznie wykończone. Drzwi z szybą, kratką wentylacyjną. Wypełnienie skrzydła płytą wiórową otworową, kolor biały, ościeżnica systemowa, trzy zawiasy.

5. Sufit podwieszony.

Sufit z paneli blaszanych, z blachy stalowej lakierowanej. Kompletnie rozwiązanie systemowe.

6. Posadzki.

Posadzka PCV, homogeniczna bezspoinowa, jednorodna o klasie 34

Komunikacja – zwykła, boksy – antystatyczna.

Posadzka zabezpieczona polimerem.

Sanitariaty brudownik, natrysk – jednego producenta i serii jak płyty ścienne.

Posadzki ułożone na podłożu cementowym z warstwą wyrównawczą. Wszystkie nakłady.

7. Malowanie:

Sufit i ściany powyżej glazury i sufity – biała farba emulsyjna.

Sufity boksów IN - dwukrotnie malowane farbą olejną bez szpachlowania (istniejące podłoże także olejne) emalią olejną. Farby i emalie olejne (ftalowe) – dopuszczone do stosowania w pomieszczeniach służby zdrowia.

Ściany pomieszczeń administracyjnych – farba lateksowa.

8. Roboty stolarskie:

Drzwi nie podlegające wymianie:

Szpachlowanie i dwukrotne malowanie farbą olejną. Wymiana klamek, szyldów, zamków.

Okucia ze stali nierdzewnej.

9. Instalacja wod-kan:

Armatura – jednego producenta i jednej serii:

Bateria jedno-uchwytowa, umywalkowa

Bateria jedno-uchwytowa, natryskowa

Natrysk przesuwny

Przybory – jednego producenta i jednej serii:

Umywalka szerokości 60cm.

Pół-postument 50/55/60

Miska wisząca z deską miękką

Stelaż podtynkowy z przyciskiem miski ustępowej.

Kabina natryskowa.

Brodzik kwadratowy 90X90 ze zintegrowaną obudową

Kabina kwadratowa 90X90

Szkło hartowane, profile srebrne, półmat.

Przybory podlegające wymianie zaznaczono na rzucie.

10. Instalacja elektryczna:

Boksy Intensywnej Terapii – wymiana opraw. oprawy świetlówkowe 2x20W. Zachować istniejące miejsca montażu. Oprawy z zapłonikiem elektronicznym.

Komunikacja - oprawy sufitu podwieszonego 2x20W, Oprawy natynkowe – zwykłe.

W korytarzu dodatkowe oświetlenie umywalki oprawami punktowymi.

Brudownik, Sanitariat z natryskiem – kompletna wymiana instalacji.

OPRAWA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH MEDYCZNYCH T8 IP65


Oprawa nastropowa do świetlówek liniowych T8, montowana do sufitów stałych za pomocą kołków rozporowych, zapewniająca wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą. Kaseton wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym. Dostępne przesłony: raster typu pełna-parabola w wersji wyblyszczanej wraz z szybą hartowaną, szyba hartowana matowa oraz przesłona pryzmatyczna i opalizowana - montowane w ramce aluminiowej. Samouszczelniające się zatrzaski. Uszczelka silikonowa. Elektroniczne układy stabilizacyjno zapłonowe. Zastosowanie w obiektach, służby zdrowia, pomieszczenia sterylne.



Moc	Źródło	Trzonek
2x36W	T8	G13

OPRAWA DO POMIESZCZEŃ CZYSTYCH MEDYCZNYCH T5 IP65

Oprawa do świetlówek liniowych T5, montowana w sufitach podwieszanych modułowych, zapewniająca wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą. Kaseton wykonany z blachy stalowej lakierowanej proszkowo w kolorze białym. Przesłona: raster typu pełna-parabola w wersji matowej wraz z szybą hartowaną, szyba hartowana matowa oraz przesłona pryzmatyczna i opalizowana - montowane w ramce aluminiowej. Samouszczelniające się zatrzaski. Uszczelka silikonowa. Elektroniczne układy stabilizacyjno zapłonowe. Zastosowanie w obiektach, służby zdrowia, pomieszczenia sterylne.

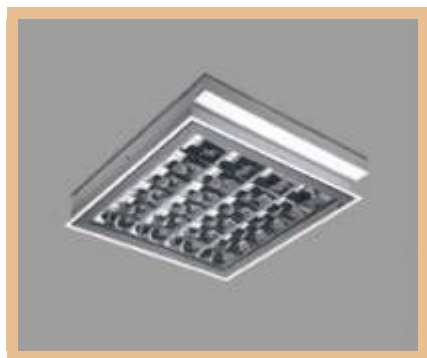

Moc	Źródło	Trzonek
4x18W	T8	G13

Komunikacja - oprawy sufitu podwieszonego 2x20W, Oprawy natynkowe – zwykłe.
W korytarzu dodatkowe oświetlenie umywalki oprawami punktowymi.
Brudownik, Sanitariat z natryskiem – kompletna wymiana instalacji.

11. Roleta zewnętrzna:

Roleta montowana z rusztowania zewnętrznego, połączona z wycięciem i naprawą istniejącego docieplenia. Roleta podnoszona i opuszczana ręcznie.

Antoni Cieśla