



Rzut instalacji gniazd wtyczkowych i instalacji z nimi powiązanych



Rysunek 2

Rzut instalacji oświetlenia i instalacji z nią powiązanych

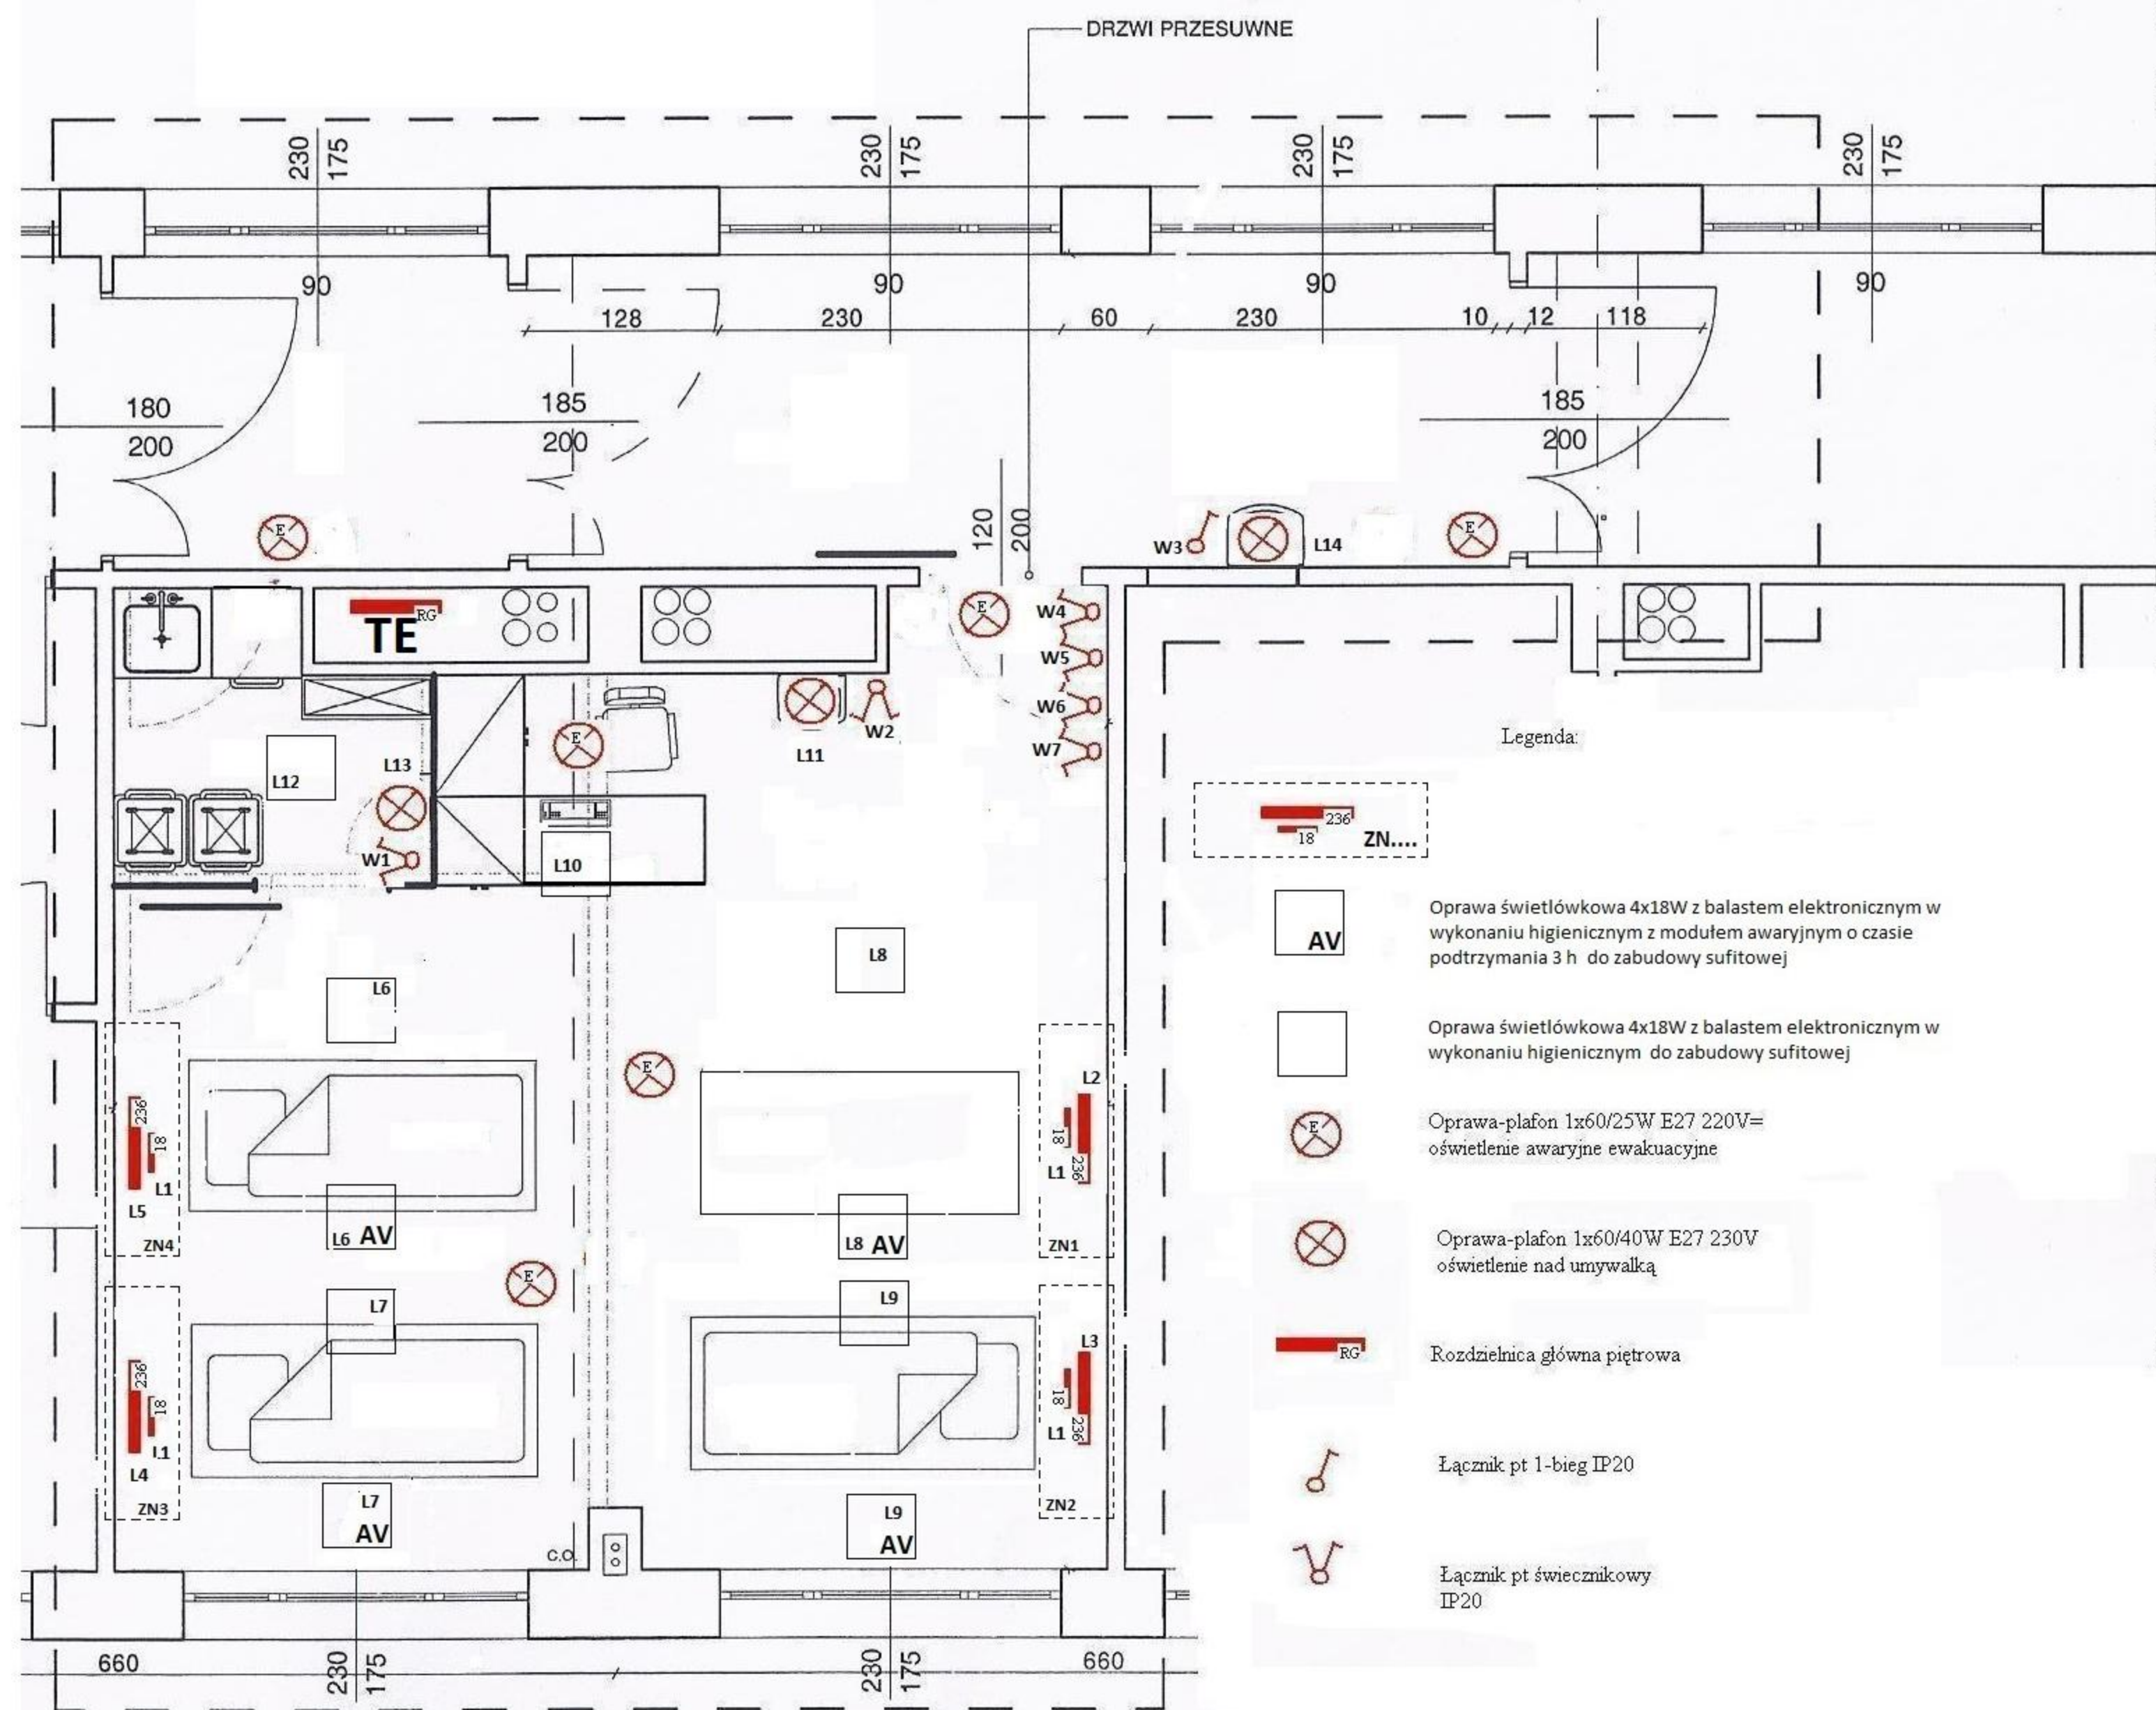

Rysunek 3

Wykaz rozmieszczenia aparatów rozdzielnic piętrowej TE po częściowej przebudowie

Tablica TO Trakt Operacyjny sale 7 ;8 ; pomieszczenia przyległe

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WYŁ.GŁ.	L1	L2	L3	1	2	3	4	5	6
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

Tablica TS Trakt Operacyjny sale 7 ;8 ; pomieszczenia przyległe

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WYŁ.GŁ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Tablica TK Trakt Operacyjny sale 7;8

Wyl. Gł. PIP	WYŁ.GŁ.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
--------------------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Tablica TR Trakt Operacyjny sale 7 ;8 ; pomieszczenia przyległe

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WYŁ.GŁ.	L1	L2	L3	1	2	3	4	5	6
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----	----	----	---	---	---	---	---	---

16	17	18	19	Wyl. Gł. PIP	7	8	9	10	11	12	13	14	15
----	----	----	----	--------------------	---	---	---	----	----	----	----	----	----

16.1	16.2	17.1	17.2	18.1	18.2	19.1	19.2
------	------	------	------	------	------	------	------

Tablica TS sala wybudzeń

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WYŁ.GŁ.	L1	L2	L3	OCHRONNIK								
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----	----	----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

Tablica TR sala wybudzeń

TB TA


<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WYŁ.GŁ.	L1	L2	L3	OCHRONNIK	Wyl. Gł.TB	Zab.TB	WG TA
--------------------------	--------------------------	--------------------------	---------	----	----	----	-----------	---------------	--------	----------

TE

Wyl. Gł.TE	Zab.TE	Stycznik TE
---------------	--------	----------------

Rysunek 4

Tablica TK(zasilanie stanowisk komputerowych)

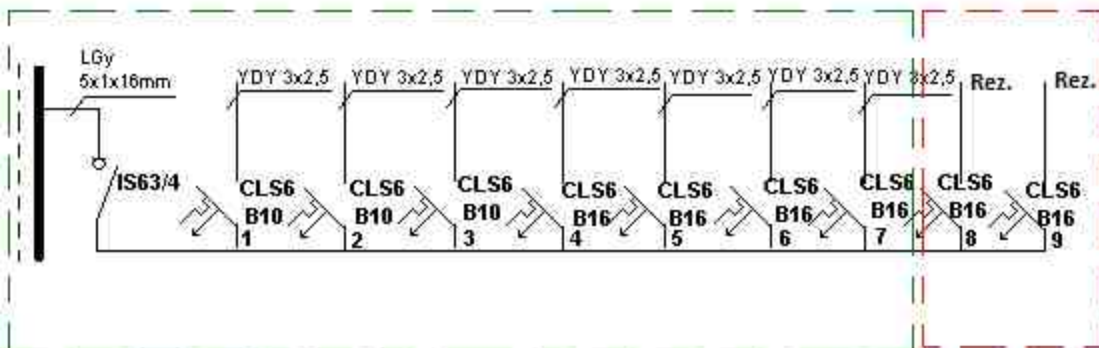


— Część zrealizowana

— Część do zrealizowania

- 1.Stanowisko komp. przy sali 7
- 2.
- 3.Stanowisko komp. przy sali 8
- 4.Zamek szyfrowy magazynek środków sterylnych
- 5.
- 6.
- 7.Punkt dystrybucyjny przy sali 8(pom.komp.)
- 8.Rezerwa
- 9.Rezerwa

TR - sala wybudzeń (system sieciowy TN-S)

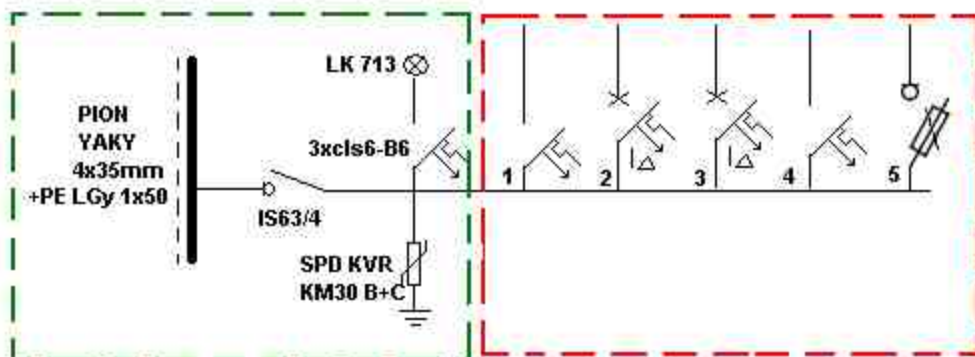

— Część do zrealizowania

— Część zrealizowana


Wykaz obwodów

1. Zabezpieczenie systemu domofonowego S191 B6A
2. Zabezpieczenie wentylatorów drzwiowych szachtów TE i IT B10A/0,03A typ AC
3. Zabezpieczenie oświetlenia obwodów wyłączników W4 W5 B10A/0,03A typ AC
4. Zabezpieczenie wyzwalacza wzrostowego zasilania centrali wentylacyjnej S191 B6A
5. Zabezpieczenie systemu IT rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką topikową

Rysunek 6

*Schemat zasilania tablicy TS
piętrowej tablicy rozdzielczej*

TS - sala wybudzeń (system sieciowy TN-S)

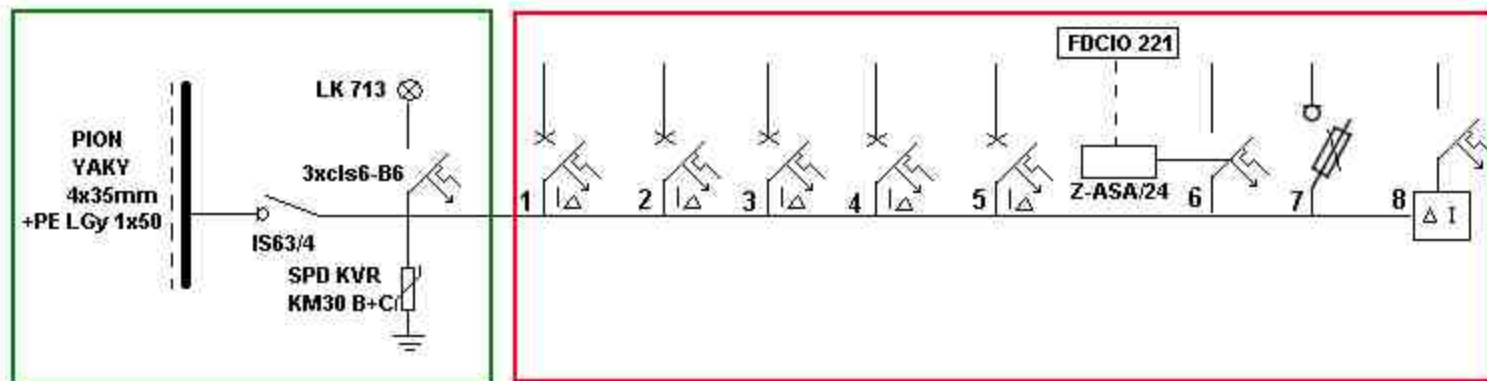

— Część zrealizowana

— Część do zrealizowania

Wykaz obwodów

1. Gniazda ogólne obw. 1 B16A/0,03A typ AC
2. Gniazda ogólne obw. 2 B16A/0,03A typ AC
3. Gniazda ogólne obw. 3 B16A/0,03A typ AC
4. Oświetlenie obw. W1 W2 W3 B10A/0,03A typ A
5. Oświetlenie obw. W6 W7 B10A/0,03A typ A
6. Zabezpieczenie nadprądowe wentylacji
7. Zabezpieczenie systemu IT rozłącznik bezpiecznikowy z wkładką topikową
8. Wyłącznik ochronny różnicowo prądowy 40A/0,03A typ AC i wyłącznik nadprądowy S193 C20A myjki dezynfektora