


Załącznik nr 6 – schemat zasilania

Rysunek nr 1 Rozdzielnia 15 kV – strona szpitala

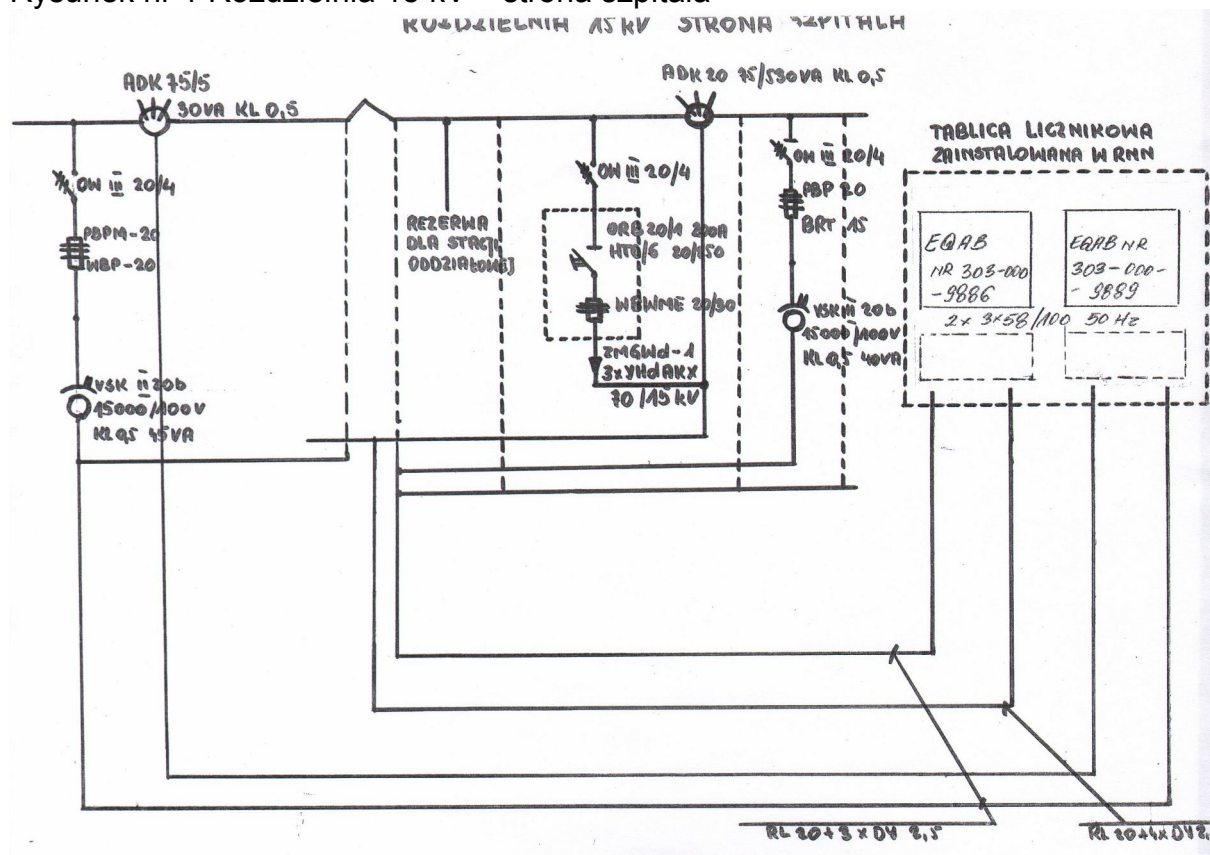

Podstawo we dane:

Długość linii kablowej - zasilanie podstawowe ok. 500 mb – wejście do pola nr 6 szpitala z części OSD w polu nr 2

Długość linii kablowej - zasilanie rezerwowe ok. 550 mb – wejście do pola nr 13 szpitala z części OSD w polu nr 3

Kable SN własność OSD

- Rysunek nr 2 Jednobiegunowy schemat zasilania

